



MONTAGEHANDLEIDING IW BAND (ART.NR. 0893 304 309)

1. Bepaal het type doorvoer en de afmetingen
2. Bepaal het type wand/vloer en de dikte
3. Zoek de oorspronkelijke brandweerstand van de wand/vloer op
4. Controleer de toepassing in de geldende ETA-16/0942
5. Controleer de minimale onderlinge afstand leidingen en kabel(goten)
6. Controleer de minimale rand-afstanden
7. Controleer of de maximale bezetting niet wordt overschreden
8. Bepaal de diameter van de leiding
9. Controleer of de maximale diameter niet wordt overschreden
10. Controleer de (maximale) afstanden tot de eerste verankeringspunten
11. Maak een duidelijke foto vóór aanvang werkzaamheden
12. Reinig de ondergrond zorgvuldig

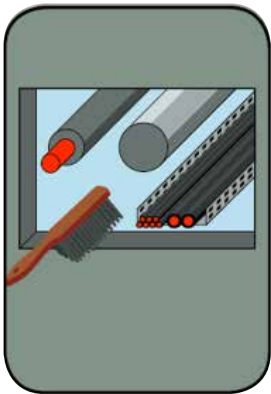

13. Breng de brandwerende band(en) aan volgens voorschriften (aantal, aantal wikkelingen etc.)
14. Fixeer de band met verzinkt staaldraad
15. Breng zorgvuldig sparingen aan in de mineraalplaat
16. Controleer de houdbaarheid en mix de Würth brandwerende coating goed door (art.nr. 0893 306 212)
17. Smeer alle kabels en kabelgoten in, tot 30 cm vanaf voorzijde mineraalplaat* (bij wandtoepassing)
Smeer alle kabels en kabelgoten in, tot 30 cm vanaf voorzijde mineraalplaat* (bij vloertoepassing)
18. Smeer alle snijkanten en buitenkanten van de mineraalplaten in met Würth brandwerende coating*
19. Plaats alle delen van de mineraalplaten in de opening
20. Restruimte tot 10 mm opvullen met Würth brandwerende vuller (minimaal 10 mm diep) art.nr. 0893 306 312 of 0893 306 314.
21. Voorzie 2 cm (overmaat) om de opening van Würth brandwerende coating*

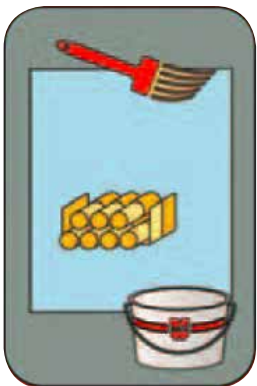

22. Monteer andere onderdelen behorend tot het brandwerend systeem (indien van toepassing)
23. Plaats het compleet ingevulde id-plaatje (art.nr. 0893 310 010)
24. Maak een duidelijke foto na voltooiing werkzaamheden
25. Documenteer de werkzaamheden op de juiste manier

* met een laagdikte (droog) van minimaal 1 mm

MONTAGEHANDLEIDING EXTRA IW BAND (ART.NR. 0893 304 309)

Bij toepassing in systeem C2.2 (wand):

Wanddikte, minimaal: 100 mm (massieve wand of lichte wand)

Toegestaan zijn:

- Brandbare leidingen tot Ø 125 mm (PVC-U, PE-HD, Geberit Silent, Polokal NG) of Ø 110 mm (PP-HT)

Monteer altijd 2 banden naast elkaar om de brandbare leiding

Aantal omwikkelingen per band:

2-6 omwikkelingen bij wandtoepassing*

*Zie ETA-16/0942 voor uitgebreide toelichting

Bij toepassing in systeem C2.2 (vloer):

Vloerdikte, minimaal: 150 mm (massieve vloer)

Toegestaan zijn:

- Brandbare leiding tot Ø 90 mm (PVC-U, PE-HD, PP-HT, Geberit Silent, Polokal NG)

Monteer altijd 1 band om de brandbare leiding aan de onderzijde van het systeem

Aantal omwikkelingen:

2-6 omwikkelingen bij vloertoepassing*

*Zie ETA-16/0942 voor uitgebreide toelichting